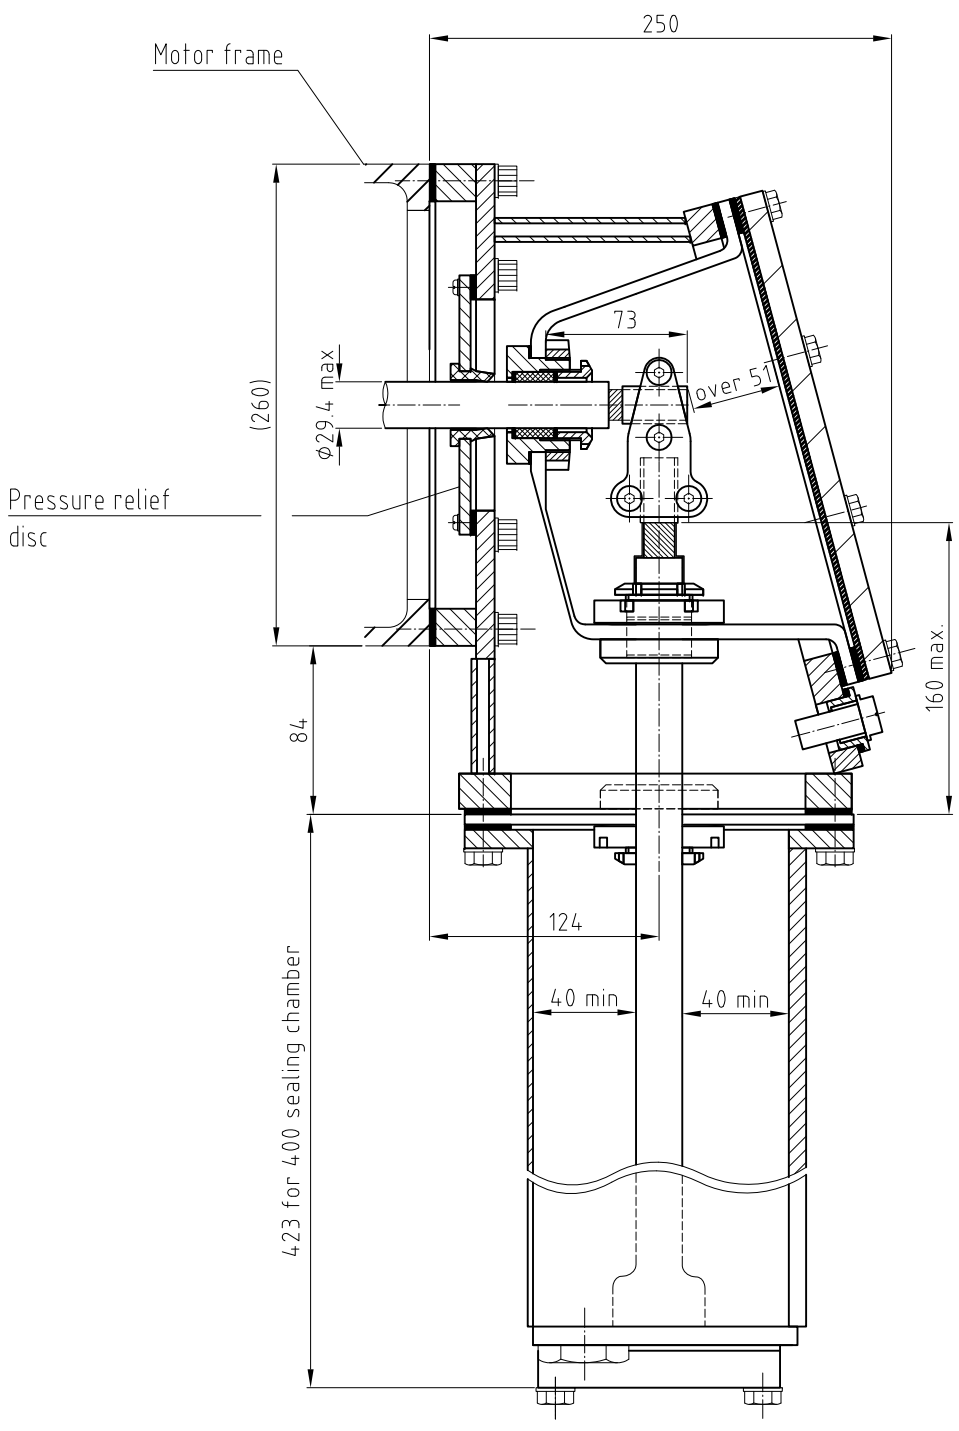

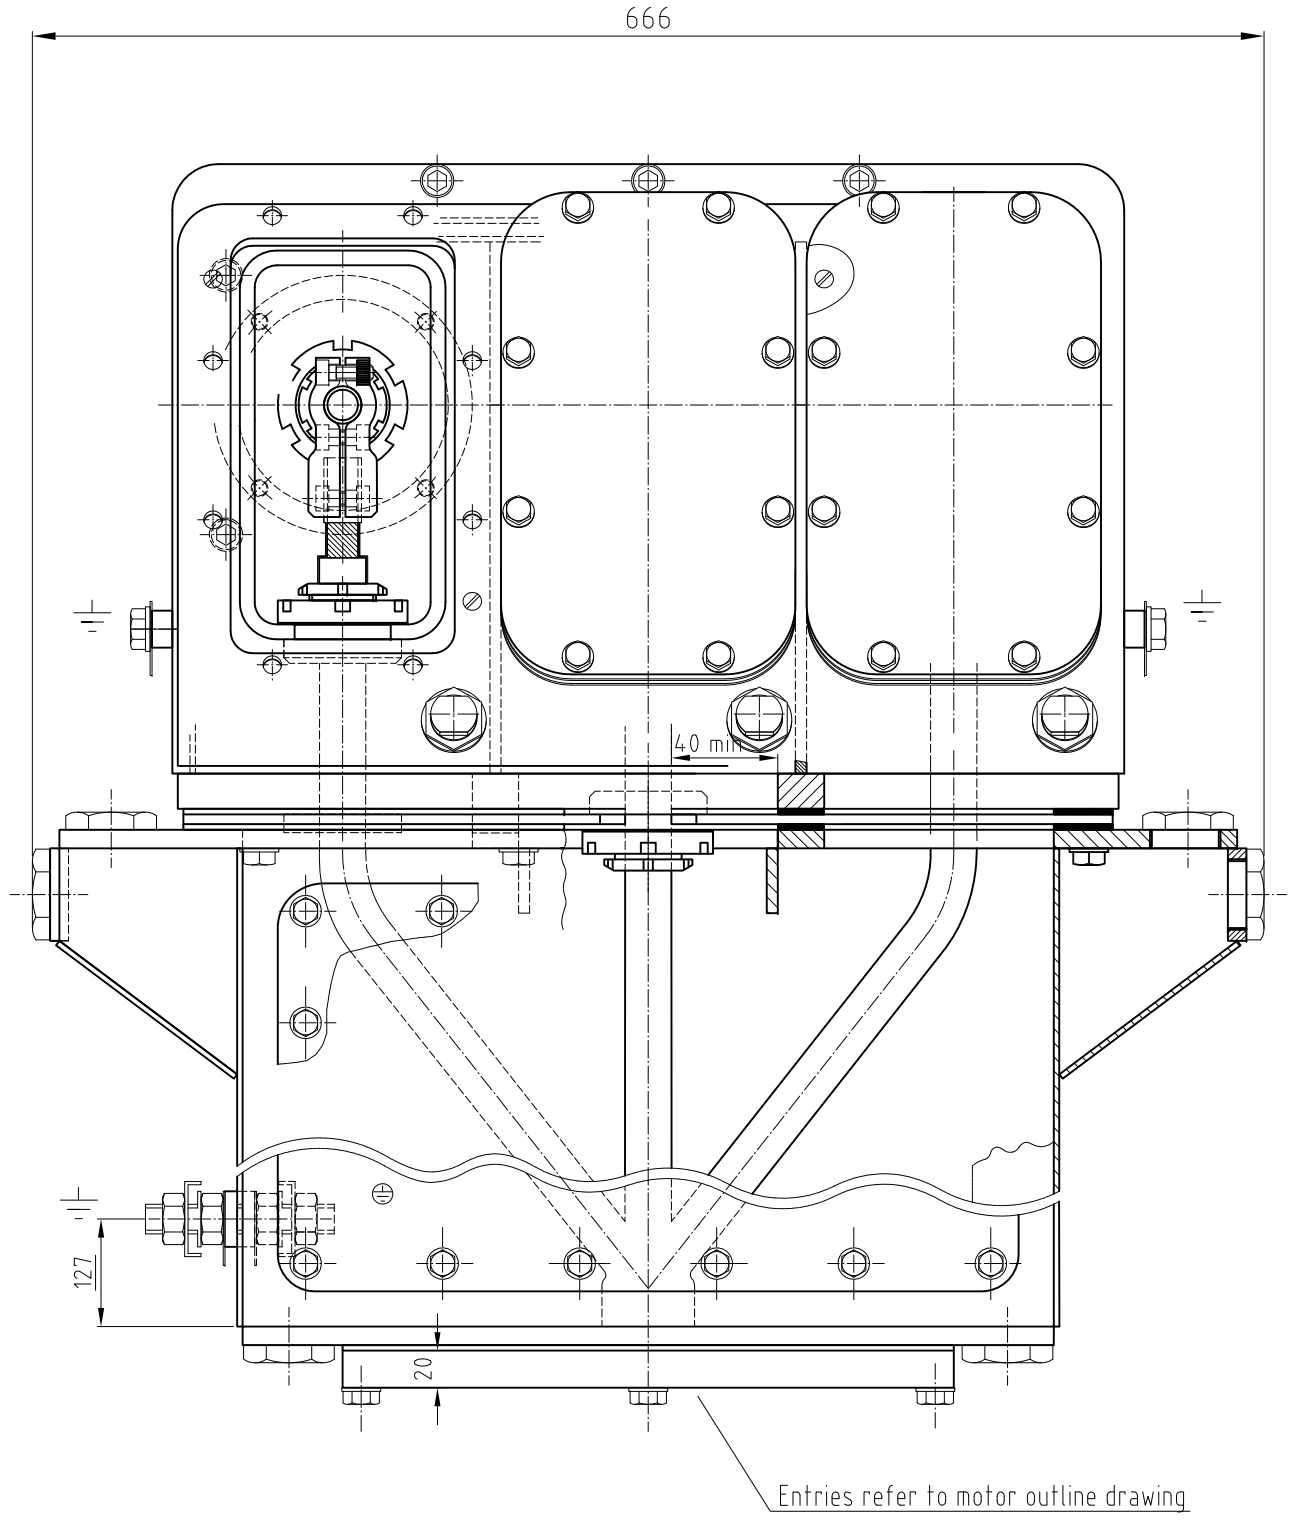

To ensure IP56 finally assemble all gaskets with HYLOMAR or similar non setting sealant

Entries refer to motor outline drawing

U= 6,6 kV, 500 MVA with Imax= 545 A

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Oberflächenbeschaffenheit nach DIN-ISO 1302 (3017500). Mittenrauhwerte und Rauheitsklasse nach 0115500. Allgemeintoleranzen DIN-ISO 2768 (0117100). Lochmittenabstände nach 0117000.

SCHORCH

Zusatzklassifizierung	4–6 UKZ	7–16 Zeichnungs–/ Unterlagen–/ Sach–Nr.	17.18 AI	19.20 Bl.Nr.	21.22 Bl.Z.
	101	8823094E	00	0	0

23–39 MLFB / Kennzahl	40–50 Klassifizierung / TSN	63–77 Bezeichnung	78.79 Jahr	80 FK
	M136	ANSLS–KAST 6.6KV	03	1

gez.:	30.07.2003	Stier	gen. Stier
gepr.:			

TERMINAL BOX PHASE SEGREGATED (ALST. DRG. C5591056 DIRECT LEAD ASSY UNCERTIFIED)

Änd.	Anz.	Änd.–Mitt.–Nr.	Datum	Sig.	Änd.	Anz.	Änd.–Mitt.–Nr.	Datum	Sig.	Änd.	Anz.	Änd.–Mitt.–Nr.	Datum	Sig.	Änd.	Anz.	Änd.–Mitt.–Nr.	Datum	Sig.

Bezugsdaten: Sach–Nr./FK 9	Aus Zchng.: 8819782	Ersatz für:	Maßstab: 1:2
	Modell–Nr.:	Ersetzt durch:	Auftr.–Nr.: