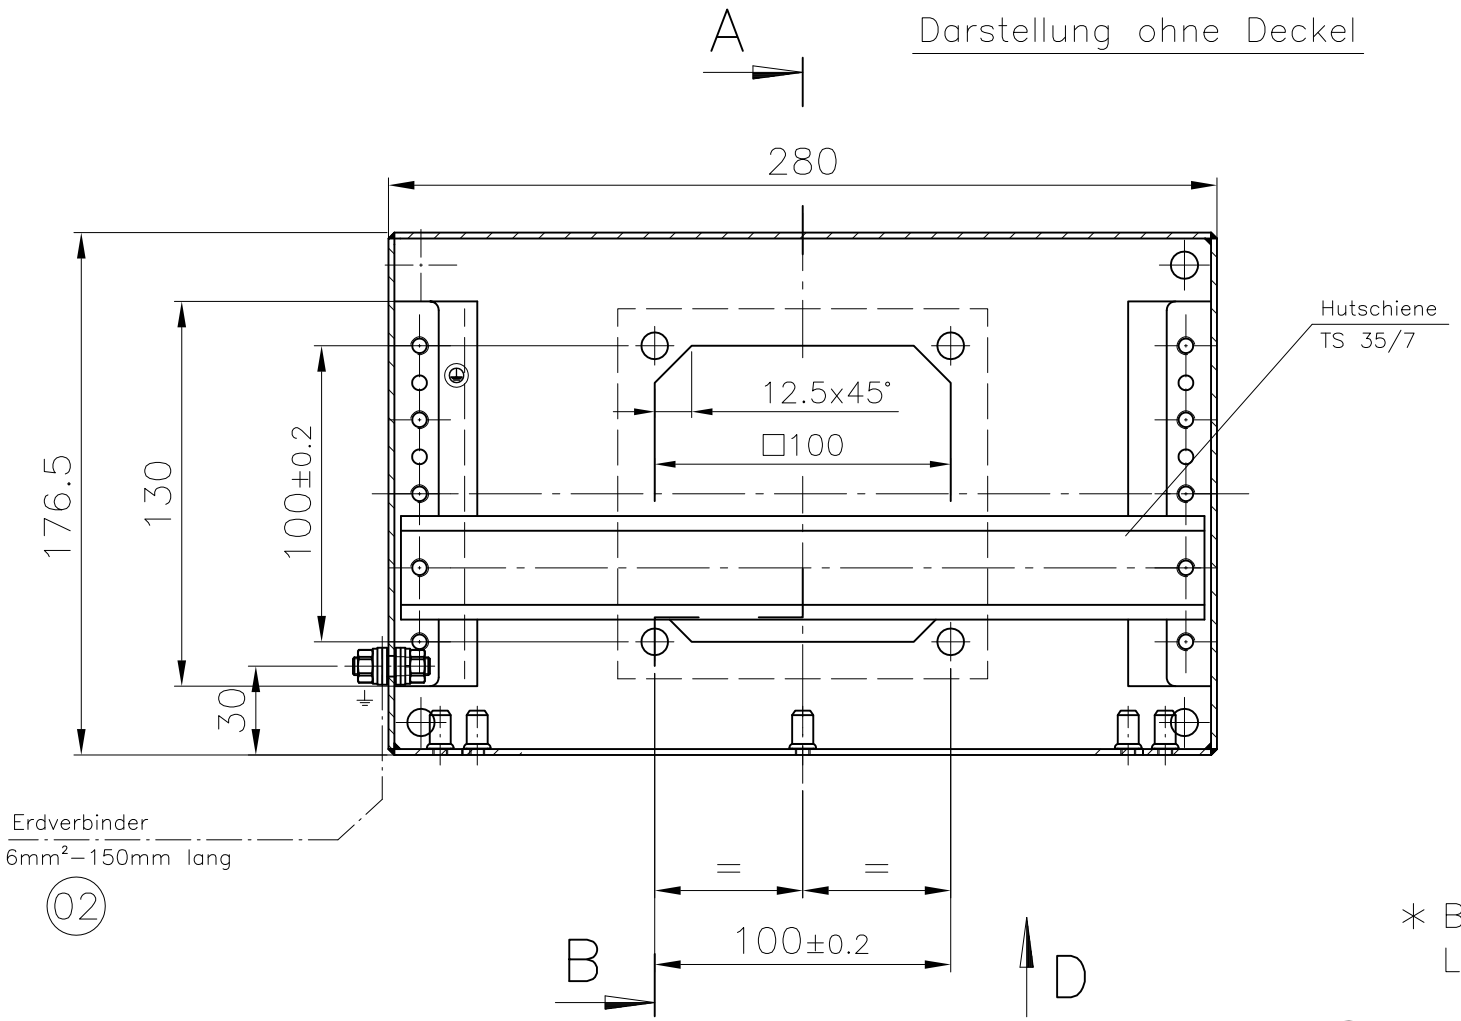

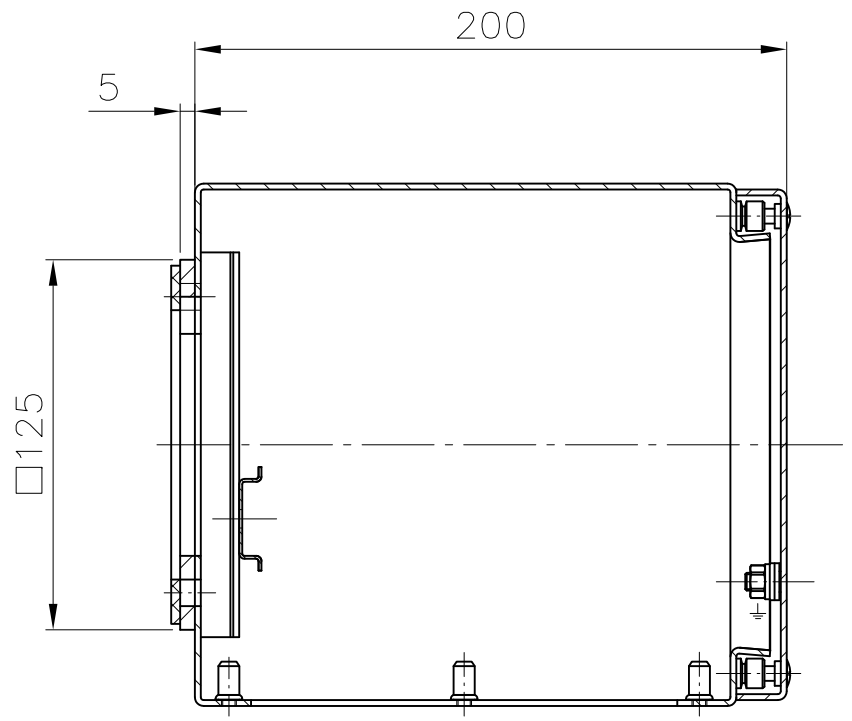

∗ Bitte Erdungskabellänge so bestimmen, das der Deckel ohne Lösen der Schrauben auf dem Gehäuse abgestellt werden kann.

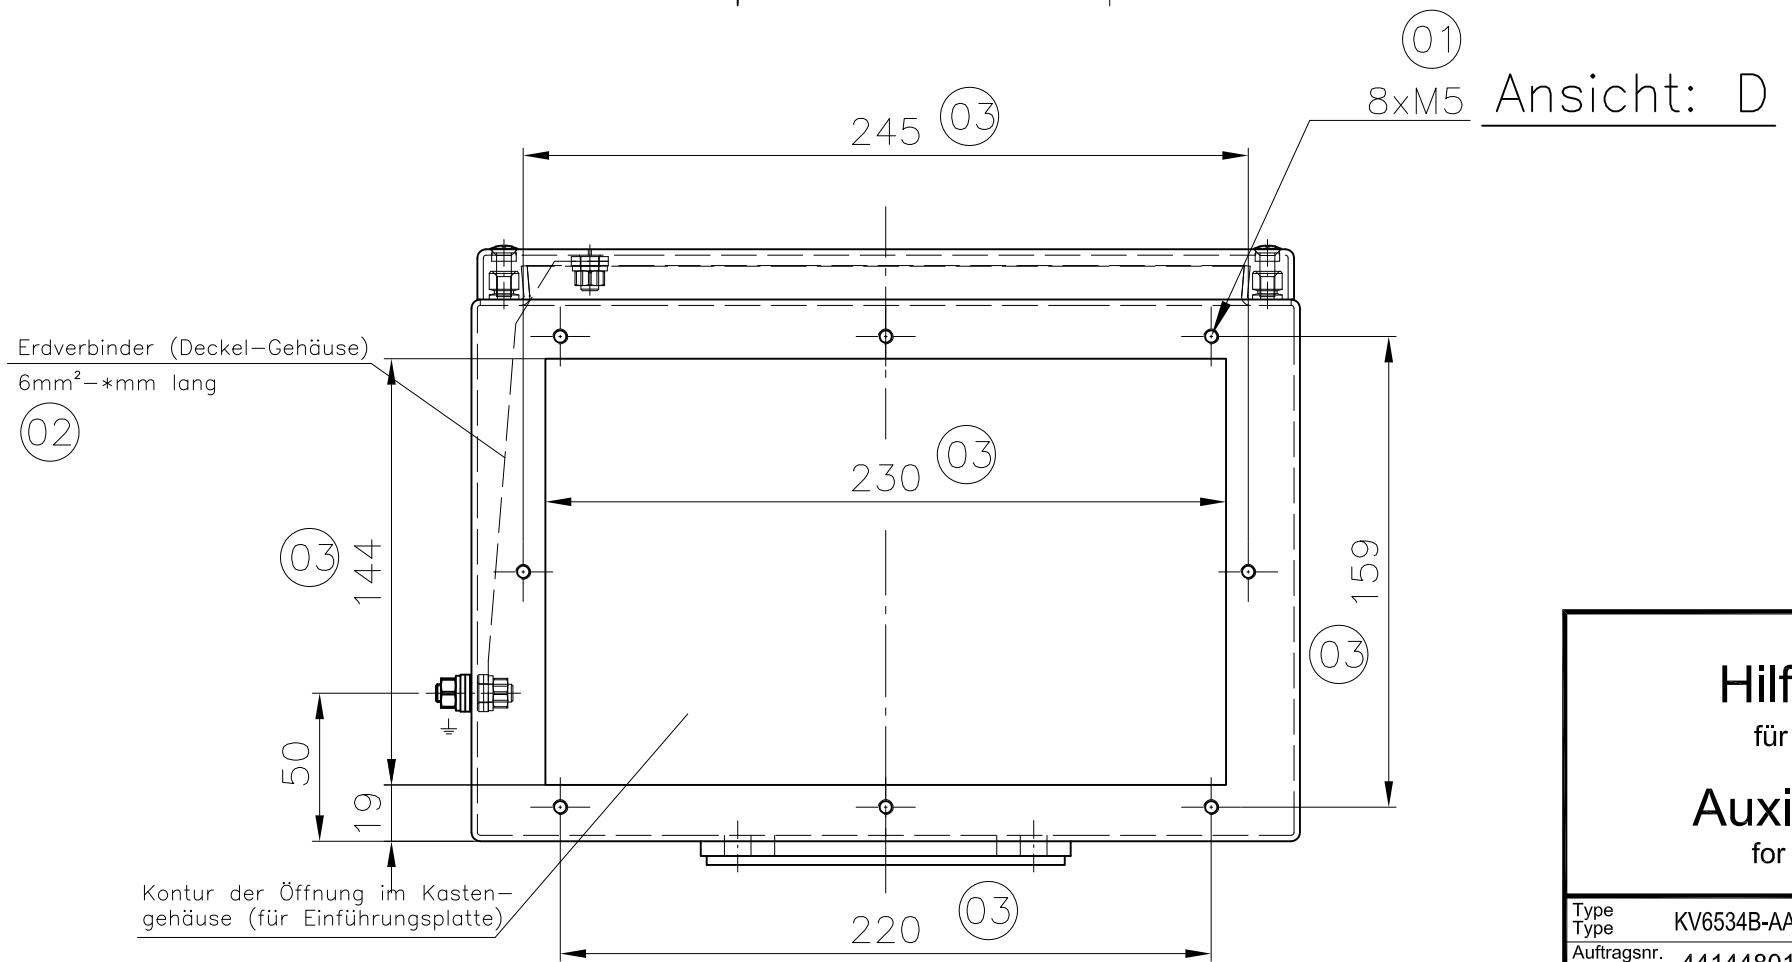

Ex– Edelstahlgehäuse Fa. ROSE
Kasten für seperate Einführungsplatte
Ex – Ausführung

Bestückung mit Hutschiene, einschließlich Erdverbindungskabel (6 mm² + Kabelschuhe) zwischen Kastenunterteil–Kastendeckel und Kastenunterteil–Einführungsplatte, sowie Be–festigungsmaterial

Benennung Title

Hilfsklemmenkasten
für Lager und Wicklung-PT100

Auxiliary Terminal Box
for bearing and winding-PT100

Type / Type	KV6534B-AA04	Änderungssymbol / Revision sign	1	TSN / Classif.	M135
Auftragsnr. / Order	44144801-2	ACAD Inventor AutoCAD	aus Zeichnung / from drawing 8521962	Maßstab / Scale	1:2.5

SCHORCH

Zeichnungsnr. / Drawing no.	Version / Revision	Format / Format
8522080	00	DIN A3

Ersteller / drafted	Geprüft / checked	Genehmigt / approved	Datum / Date	Änderung / Revision
Trippen	Schulz	Schulz	21.09.2018	00 -